

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Краска водно-дисперсионная интерьерная Obsidian т.м. «HYGGE Paint» база А

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, не более %	80
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Напряжение сети, В	220 ± 10

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный №Л922
2.	Весы электронные, РА 413, Л11760
3.	Микрометр, МКЦ-25, Л2371
4.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421
5.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л2517
6.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3003
7.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3006
8.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3208
9.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3007
10.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3047
11.	Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», Хроматограф газовый, инвентарный № 3364
12.	Хроматограф жидкостной АСМЕ 9000 с детекторами: флуориметрическим W474, рефрактометрическим RI-71 и ультрафиолетовым UV730D, инвентарный №Л274
13.	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.2", Инвентарный № Л1617
14.	Весы лабораторные, ВЛ-224, Инвентарный № Л2315
15.	Весы лабораторные, ВМ 510 ДМ, Инвентарный № Л692
16.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный №Л1940
17.	Аспиратор ПУ-4Э, инвентарный №Л2794
18.	Аспиратор Хроматэк ПВ-2, инвентарный №Л351
19.	Вольтамперфазометр, Парма ВАМ-А(М), инвентарный № Л-111

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

Инструкция № 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»
МУ 2196-80 «Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»;
МУ 1.1.578-96 «Методические указания 1.1. Общие вопросы. Гигиена, токсикология, санитария.
Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»;
МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С(2)-С(10)) в воздухе»
МУК 4.1.618-96 «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе»
МУК 4.1.3167-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды (высохшее покрытие)	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	Балл	МУ 2196-80	0-4	2
Сенсибилизирующее действие	Балл	МУ 1.1.578-96	0	0
Химические показатели. Миграция вредных веществ. Модельная среда – воздушная среда.				
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,01	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м³	МУК 4.1.618-96	Не более 0,01	Менее 0,01
Ксилол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела хроматографических испытаний

Зам.руководителя отдела химико-физических испытаний

Руководитель отдела токсикологических и клинических испытаний

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

Д.В. Персиков

О.И. Кирдановская

С.С. Засов

Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002192.03.23 от 16.03.2023

Продукция

Краска водно-дисперсионная интерьерная Obsidian т.м. "HYGGE Paint" базы А и С. Область применения: Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, по оштукатуренным, бетонным, кирпичным, зашпатлеванным поверхностям, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-014-85287842-2023.

Изготовитель

ООО "Лоймина". Юридический адрес/ Адрес производства: 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация.

Заявитель

ООО "Лоймина", 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1085248000617

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

Свидетельство выдано на основании

Протоколы испытаний № 54Л/3-15.02/23 от 15.02.2023 г. ООО "Трансконсалтинг" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63); № 02/52-27/ПР-23 от 16.02.2023 г. ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)

Срок действия

не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства - члена
Евразийского экономического союза)



Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О.)

№ 0044724



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002192.03.23 ОТ 16.03.2023

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
обоям под покраску, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам и
прочим сложным поверхностям, в зданиях и сооружениях группы А, Б и В, в том числе в
детских учреждениях и помещениях административной группы, лечебно-профилактических
учреждений

Директор
(должность руководителя
уполномоченного органа государства - члена
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О)

Страница 1 из 1

№ 0002553



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

001835

№

РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1253

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

ООО "ФОРТПОСТ". Юридический адрес: 141250, Московская область, городской округ Пушкинский, дачный поселок Ашукино, микрорайон Росхмель, дом 62, строение 1, помещение № 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8-800-600-41-19. Электронная почта: info@surgaz.ru

ООО "Лоймина". Адрес места осуществления деятельности: 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. ИНН: 5240004417. ОГРН: 108524800061. Номер телефона/факс: 8-800-30-11-005. Электронная почта: info@loymina.ru

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул. д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

Матовая водно-дисперсионная фасадная краска Sapphire; Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска Obsidian. Базы А и С. Торговая марка HYGGE Paint.
Серийный выпуск.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, (с изм. от 14.07.2022)
Показатели: Группа горючести – Г1 по ГОСТ 3024-94 «Методы испытаний на горючесть», Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», Группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18), Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ 1

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1674 от 21.08.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

Код ОКПД2
20.30.11
Код ТН ВЭД
3208909109

Заявка № ПБ01.Н1253 от 08.08.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н1253 от 10.08.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.2188 от 22.08.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.08.2023 г. по 21.08.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

 **Балашов Р.В.**

 **Тишкова А.С.**



Испытательный центр «Строительные материалы»
Общества с ограниченной ответственностью
НИЦ «Строительных технологий и материалов»
(ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»)

Адрес осуществления деятельности: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 5
Телефон +7 (495)390-00-13; адрес электронной почты: ic@nicstm.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001,
Срок действия: с 13 октября 2020 до 12 октября 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

Андрианов А.В.

«12» марта 2025 г.



Протокол испытаний

№ 1855.И-1 от 12.03.2025 года

1. Заказчик: **ООО «ФОРТПОСТ»**
 - 1.1. Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18
 - 1.2. Фактический адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112, лит. О
 - 1.3. ИНН: 7719466940 1.4. ОГРН: 1177746218242
2. Основание для проведения испытаний: ДС №8 от 05.08.2024 г.
к договору № И.78-06/2023 от 06.06.2023 г.
3. Полное наименование продукции: Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian
т.м. NYGGE Paint
4. Нормативно-техническая документация на продукцию: ТУ 20.30.11-001-83431950-2021
5. Производитель продукции: **ООО «ЛОЙМИНА»**
 - 5.1. Юридический адрес производителя: 603000, Нижегородская область, р-н Сокольский, д Коровино, зд. 7
 - 5.2. Фактический адрес производителя (адрес производственной площадки): 603000, Нижегородская область, р-н Сокольский, д Коровино, зд. 7

6. Наименование образца (образцов) испытаний (Сведения об испытываемых образцах):
Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. NYGGE Paint. Средняя проба 2,7 л.
Номер партии: Н-045. Дата производства: 03.05.2024 г.

7. Акт отбора образцов (проб): Образцы для проведения испытания
отобраны и предоставлены Заказчиком

8. Акт приемки-передачи образцов (проб): № 1855.И-1 от 09.08.2024

9. Методы испытаний: ГОСТ 9.403-2022, ГОСТ 9.407-2015

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

- Гигрометр «Фармацевт» модель ТМФЦ-100, Зв.№ 179781, диапазон измерения температур: от 0 до +50°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности измерения температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C) $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-М/09-10-2024/377870727 период действия 09.10.2024-08.10.2026);
- Термогигрометр медико-фармацевтический цифровой ТМФЦ «Фармацевт» ТМФЦ-101, сер. № 101-000245, диапазон температур: от 0 до +35°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C: $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-ДЮП/25-01-2023/218011001 от 25.01.2023-24.01.2025);
- Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75, зав. № 21202736, предел измерения до 300 мм, цена деления 1 мм, (Свидетельство о поверке № С-ТТ/10-08-2023/269022955 период действия от 10.08.2023 до 09.08.2024, Свидетельство о поверке № С-АКЗ/30-07-2024/358436715 период действия от 30.07.2024 до 29.07.2025);
- Штангенциркуль типа ШЦЦ-1-150-0,01 двусторонний с глубиномером с электронным цифровым устройством, зав. № ВП05332, диапазон измерений наружных размеров: от 0 до 150 мм; предел допускаемой погрешности (с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм) : $\pm 0,03$ мм, (Свидетельство о поверке № С-ТТ/01-12-2023/298569161, период действия 01.12.2023-30.11.2024, Свидетельство о поверке № С-АКЗ/18-10-2024/380564371, период действия 18.10.2024-17.10.2025);
- Лупа измерительная ЛИ-3-10х, Зав. № 212867, увеличение: 10х, диапазон измерений: от 0 до 15 мм, цена деления измерительной шкалы: 0,1 мм (Свидетельство о поверке № С-АКЗ/30-07-2024/358436716 период действия 30.07.2024 до 29.07.2025);
- Эксикатор исполнения 2 (без крана) инв. № В00-000246.

11. Дата проведения испытаний: 09.08.2024 – 12.03.2025

12. Условия окружающей среды при проведении испытаний: t = 21,8-22,8 °C, φ = 53-55%

13. Результаты испытаний: Представлены в Таблице 1

14. Подготовка образцов:

Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. NYGGE Paint была нанесена в 2 слоя с расходом 12 м²/л. Межслойная сушка составила 3 часа. Нанесение производилось валиком. Выдержка образцов перед испытанием составила 28 суток.

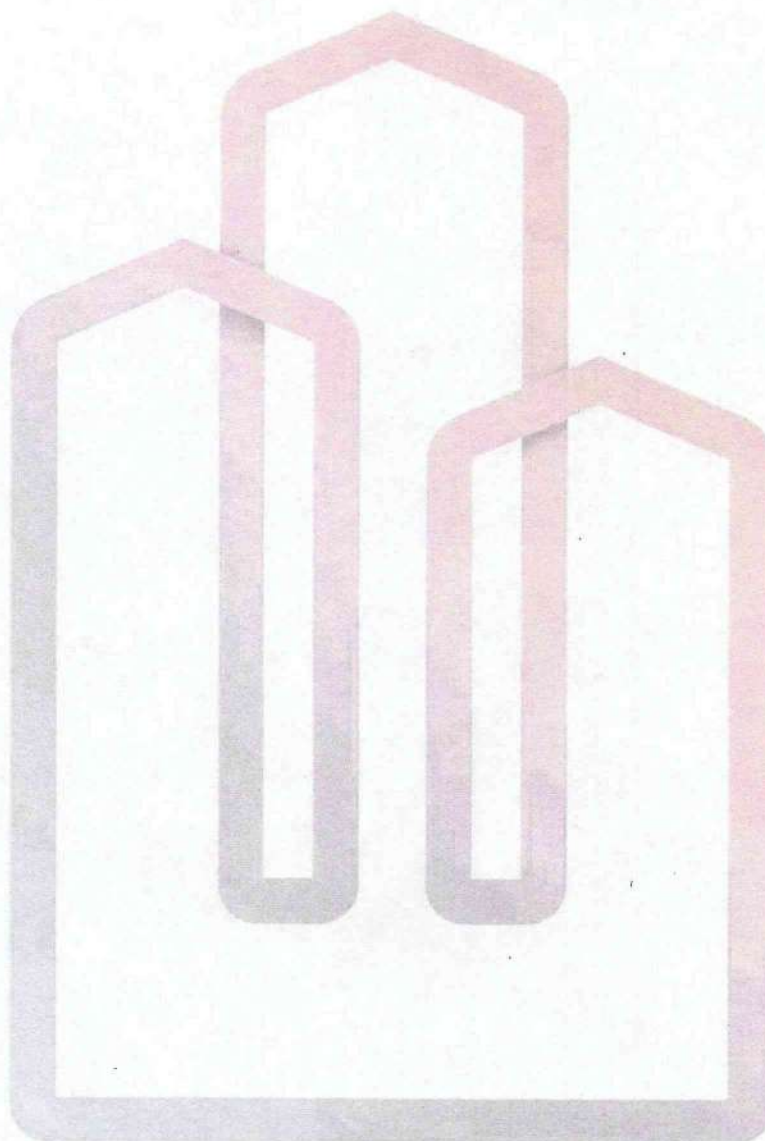


Таблица 1 – Результаты испытаний материала: Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. HYGGE Paint.

№ п.п.	Определяемый показатель	Метод испытания	Ед. изм.	Фактическое значение определяемого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$	ГОСТ 9.403 Метод А	-	Декоративные свойства АД1 (Ц0, Б1) Ц0 (цвет) – Изменения отсутствуют Б1 (блеск) – Очень слабые, т.е. едва различимые изменения Защитные свойства А30	Длительность проведения испытания (выдержки) - 180 суток Оценка внешнего вида образцов после испытания проводилась по ГОСТ 9.407

Ведущий инженер _____ Тулик Д.А. «12» марта 2025 г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.


— Конец протокола —

Испытательный центр «Строительные материалы»
Общества с ограниченной ответственностью
НИЦ «Строительных технологий и материалов»
(ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»)

Адрес осуществления деятельности: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 5
Телефон +7 (495)390-00-13; адрес электронной почты: ic@nicstm.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001,
Срок действия: с 13 октября 2020 до 12 октября 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

 Андрианов А.В.
«21» февраля 2025 г.

М.П.

Протокол испытаний

№ 2060.И-1 от 21.02.2025 года

1. Заказчик: **ООО «ФОРТПОСТ»**
 - 1.1. Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Апукино, м-н Росхмель, дом 62, строение 1, помещение 18, этаж 2.
 - 1.2. Фактический адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112, лит. О
 - 1.3. ИНН: 7719466940 1.4. ОГРН: 1177746218242
2. Основание для проведения испытаний: ДС №9 от «13» января 2024 г.
к договору № И.78-06/2023 от 06.06.2023 г.
3. Полное наименование продукции: Матовая водно-дисперсионная интерьерная
краска HYGGE Paint Obsidian
4. Нормативно-техническая документация на продукцию: ТУ 20.30.11-011-85287842-2021
5. Производитель продукции: **ООО «ЛОЙМИНА»**
 - 5.1. Юридический адрес производителя: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7
 - 5.2. Фактический адрес производителя (адрес производственной площадки): 606673, Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7

6. Наименование образца (образцов) испытаний (Сведения об испытываемых образцах):
Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска HYGGE Paint Obsidian. Одна средняя проба 0,9 л. Номер партии: 071. Дата производства: 15.11.2024 г.

7. Акт отбора образцов (проб): Образцы для проведения испытания отобраны и предоставлены Заказчиком

8. Акт приемки-передачи образцов (проб): № 2060.И-1 от 17.01.2025

9. Методы испытаний: ГОСТ 9.407-2015, ГОСТ 33291-2015

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

- Гигрометр «Фармацевт» модель ТМФЦ-100, Зв.№ 179781, диапазон измерения температур: от 0 до +50°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности измерения температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C) $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-М/09-10-2024/377870727 период действия 09.10.2024-08.10.2026);
- Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75, зав. № И0401, предел измерения до 300 мм, цена деления 1 мм, (Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-03-2024/325398108, период действия 21.03.2024-20.03.2025);
- Штангенциркуль типа ШЦЦ-1-150-0,01 двусторонний с глубиномером с электронным цифровым устройством, зав. № ВП05332, диапазон измерений наружных размеров: от 0 до 150 мм; предел допускаемой погрешности (с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм) : $\pm 0,03$ мм, (Свидетельство о поверке № С-АКЗ/18-10-2024/380564371, период действия 18.10.2024-17.10.2025);
- Шкаф сушильный, модель LOIP LF-60/350-VG1, зав. № 3283, диапазон температур: от +50°C до +350°C, нестабильность поддержания температуры: $\pm 1^\circ\text{C}$, (Аттестат № 24-02-314, от 21.02.2024-21.02.2025, протокол периодической аттестации № 24-02-314, период действия 21.02.2024-21.02.2025).

11. Дата проведения испытаний: 17.01.2025 – 17.02.2025

12. Условия окружающей среды при проведении испытаний: $t = 21,2-22,0^\circ\text{C}$, $\phi = 45-50\%$

13. Результаты испытаний: Представлены в Таблице 1

14. Подготовка образцов:

Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска HYGGE Paint Obsidian была нанесена в 2 слоя с расходом 8 м²/л. Межслойная сушка составила 3 часа. Нанесение производилось валиком. Выдержка образцов перед испытанием составила 28 суток.

Таблица 1 – Результаты испытаний материала: Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска HYGGE Paint Obsidian.

№ п.п.	Определяемый показатель	Метод испытания	Ед. изм.	Фактическое значение определяемого показателя	Примечание
1	Тепловое воздействие	ГОСТ 33291	4	5 Декоративные свойства АД2 (Ц0, Б2) Ц0 (цвет) – Изменения отсутствуют Б2 (блеск) – Слабые, т.е. хорошо различимые изменения	6 Температура теплового воздействия - 120 °С Время выдержки образцов при температуре 120 °С - 24 часа Оценка внешнего вида образцов после испытания проводилась по ГОСТ 9.407
				Защитные свойства А30	


Ведущий инженер _____ Тулик Д.А. «21» февраля 2025 г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.

— Конец протокола —

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: sert@lcmg.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Л.О. Белюкова
15 февраля 2023 г.

Протокол испытаний:	№ 54Л/З-15.02/23
Дата выдачи протокола:	15.02.2023
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО «Лоймина», Юридический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация Фактический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация
Изготовитель:	ООО «Лоймина», Юридический адрес: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, деревня Коровино, дом 7, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Краска водно-дисперсионная интерьерная Obsidian т.м. «HYGGE Paint» база А
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	31.01.2023
Идентификационный номер:	Л13031012023/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 103-3101 от 31.01.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 31.01.2023 по 15.02.2023
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	Единым санитарно-эпид. и гиги. требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 5 Приложение 5А, п.п. 5.9 Приложение 5 Б п.п 2

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.